

BOLETIN DE RESULTADOS

*2023157

Solicitante:	IMSP PLANTA POTABILIZADORA	Nº Boletín:	230500094
Dimicilio:	CRTA COGULLADA SN 50014 ZARAGOZA	Nº Muestra:	20231572
Muestra de:	AGUA DE RED PUNTO 150	Recepción muestra:	05/05/2023
Tomada en:	Red abastecimiento agua consumo Zaragoza	Inicio análisis:	05/05/2023
Punto de muestreo:	150. TORRECILLA	Finalización análisis:	08/05/2023
Tomada el:	05/05/2023	Edición análisis:	08/05/2023
Por:	Servicio de Salud Pública		
Observaciones:	NINGUNA		

Página 1 de 2


NOMBRE DETERMINACIÓN	RESULTADO		NORMA	MÉTODO
ANÁLISIS CONTROL CABECERA AGUA CONSUMO			REAL DECRETO 3/2023	
Toma de Muestras de agua de consumo	Muestra SIMPLE			OPTMSA07
Escherichia coli	0	ufc/100 ml	Max. 0	UNE-EN-ISO 9308-1
Enterococo	0	ufc/100 ml	Max. 0	UNE-EN-ISO 7899-2
Clostridium perfringens	0	ufc/100 ml	Max. 0	UNE-EN-ISO 14189
Suma 2 Tricloroeteno+Tetracloroeteno	< 1	microg/l	Max. 10	OPMEI011
Tricloroeteno	< 1	microg/l		OPMEI011
Tetracloroeteno	< 1	microg/l		OPMEI011
Suma 4 Trihalometanos (THM)	43	(±40%) microg/l	Max. 100	OPMEI011
Bromodiclorometano	11	(±40%) microg/l		OPMEI011
Bromoformo	2	(±40%) microg/l		OPMEI011
Cloroformo	23	(±40%) microg/l		OPMEI011
Dibromoclorometano	7	(±40%) microg/l		OPMEI011
* Aluminio	71	(±25%) microg/l	Max. 200	OPMEFQ72
Bacterias coliformes	0	ufc/100 ml	Max. 0	UNE-EN-ISO 9308-1
Recuento de colonias a 22°C	0	ufc/ml	Máx 100	UNE-EN-ISO 6222
	Siembra en profundidad en placa en medio de agar nutritivo durante 68+/-4 horas.			
* Amonio	< 0,05	mg/l	Máx 0.50	OPMEFQ11
* Cloro combinado residual	0,1	mg/l	Max. 2	OPMEFQ05_
* Cloro Libre residual	0,7	mg/l	Max. 1	OPMEFQ05
* Cloro residual total	0,8	mg/l		OPMEFQ05
Conductividad a 20°C	656	(±10%) microS/cm	Max. 2500	OPFECO03
pH	8,4	(±0,1) Unid. pH	6,50 - 9,50	OPFEPH11
Turbidez	0,4	(±25%) UNF	Máx 4	OPFEMD26
* Color	< 5	mg/l	Max. 15	OPMEFQ49

BOLETIN DE RESULTADOS

Nº Muestra:	20231572	Fecha Recepción	05/05/2023	Nº Boletín:	230500094
-------------	----------	-----------------	------------	-------------	-----------

Página 2 de 2

NOMBRE DETERMINACIÓN	RESULTADO	NORMA	MÉTODO
* Olor	< 1	Max . 3	UNE EN 1622
* Sabor	< 1	Max . 3	UNE EN 1622

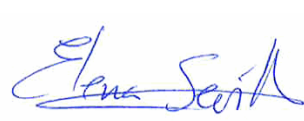

 VºBº Jefa Servicio de Salud Pública
 Elena Sevilla Alcaine



 Salud Ambiental I
 Julián Ezquerro Gómez



 Técnico Superior Salud Pública
 Lab. Fisicoquímica
 Hugo Blanco Latorre



 Jefa Lab. Fisicoquímica I
 Carmen Sevilla Alcaine