


SECCIÓN

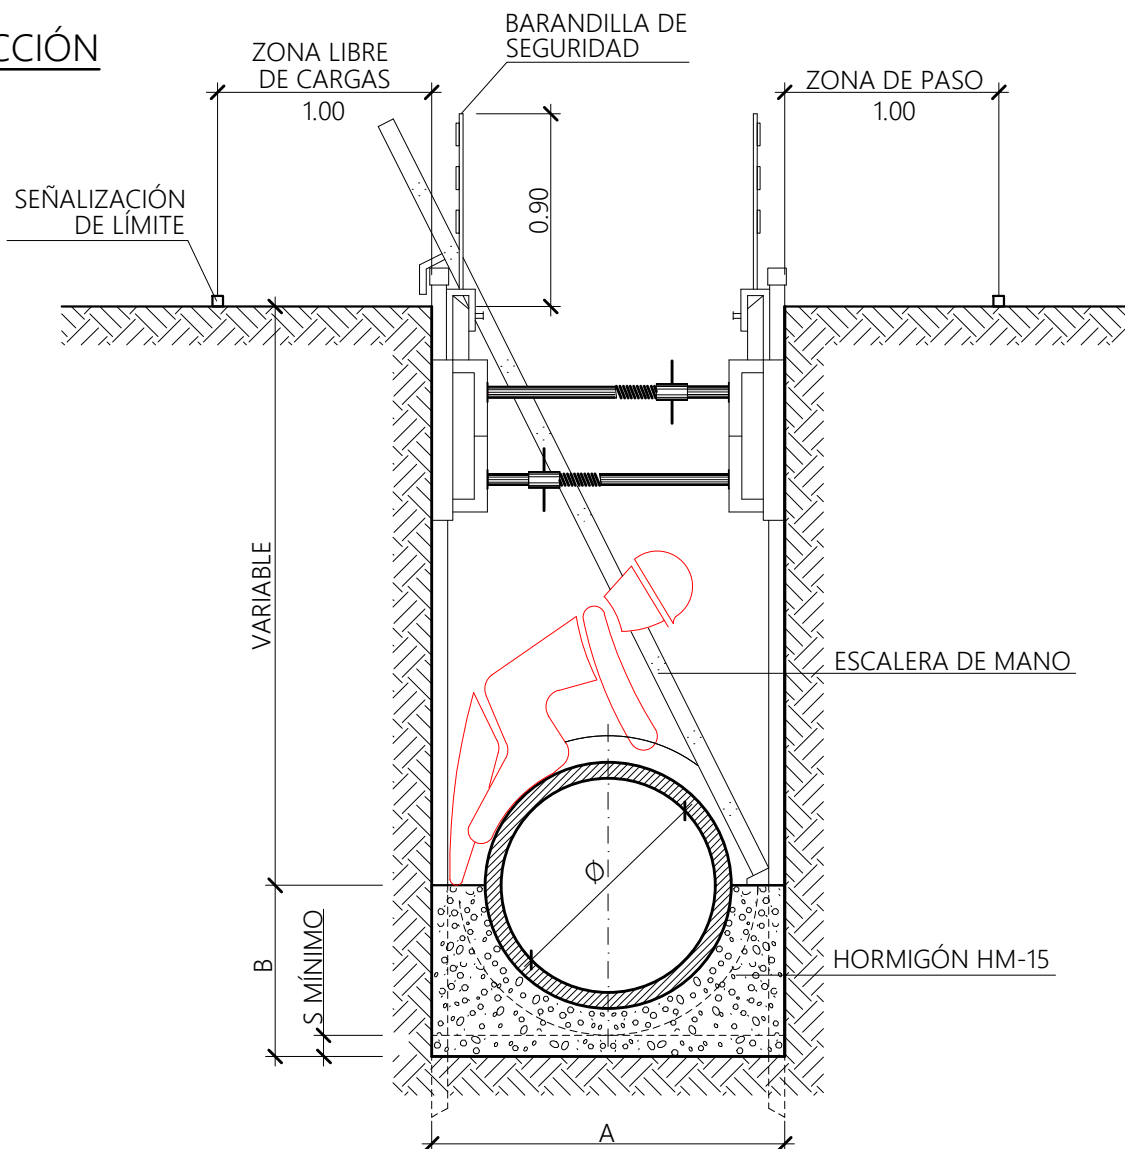

cm				m³/m DE TUBERÍA		
Ø	A	B	S MÍNIMO	VACÍO TUBERÍA	VOLUMEN DESPLAZADO	HORMIGÓN HM-15
30	130	32	8	0.119	0.476	0.356
40	140	38	8	0.204	0.634	0.430
50	150	44	8	0.302	0.811	0.509
60	180	51	8	0.419	1.127	0.709
80	200	66	10	0.770	1.705	0.935
100	230	80	10	1.208	2.444	1.236
120	270	92.5	10	1.744	3.369	1.626
150	300	115	15	2.516	4.708	2.192

NOTAS: - LA TUBERÍA Y EL RELLENO DE HORMIGÓN SE FABRICARÁ CON CEMENTO RESISTENTE A SULFATOS (SR)
- RESISTENCIA, DOCILIDAD, TAMAÑO DE ÁRIDO Y AMBIENTE DE HORMIGONES SEGÚN NORMATIVA VIGENTE

COTAS EN m

MODELO:

**ZANJA CON ENTIBACIÓN CUAJADA
PARA TUBERÍA DE HORMIGÓN**

ESCALA ORIGINAL A4:

S/E

ESCALA GRAFICA:



N-6

ABRIL 2025