


SECCIÓN

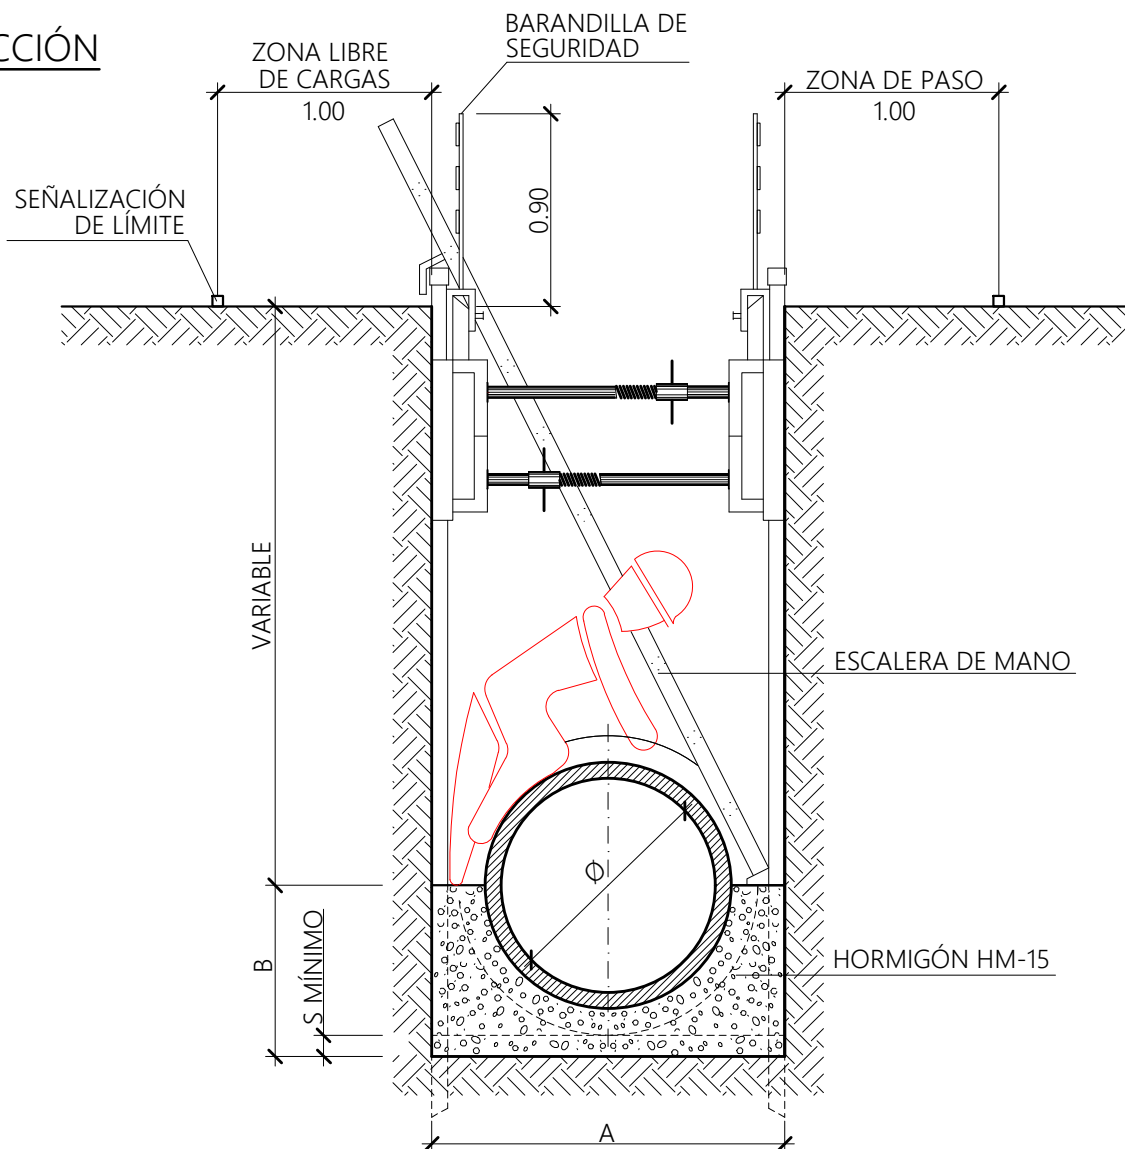

cm				m³/m DE TUBERÍA		
Ø	A	B	S MÍNIMO	VACÍO TUBERÍA	VOLUMEN DESPLAZADO	HORMIGÓN HM-15
30	130	32	8	0.126	0.479	0.353
40	140	38	8	0.211	0.637	0.427
50	150	44	8	0.316	0.818	0.502
60	180	51	8	0.442	1.139	0.697
80	200	69	10	0.760	1.760	1.000
100	230	81	10	1.165	2.446	1.280
120	270	92.5	10	1.651	3.323	1.672
150	300	115	15	2.545	4.722	2.178

NOTAS: - LA TUBERÍA Y EL RELLENO DE HORMIGÓN SE FABRICARÁ CON CEMENTO RESISTENTE A SULFATOS (SR)
- RESISTENCIA, DOCILIDAD, TAMAÑO DE ÁRIDO Y AMBIENTE DE HORMIGONES SEGÚN NORMATIVA VIGENTE

COTAS EN m

MODELO:

**ZANJA CON ENTIBACIÓN CUAJADA
PARA TUBERÍA DE HORMIGÓN**

ESCALA ORIGINAL A4:

S/E

ESCALA GRAFICA:



N-6

JUNIO 2026