

ANEXO VI:

CONDICIONES

TÉCNICAS

ACOMETIDA RIEGO

DESDE RED

ABASTECIMIENTO

PJIV: 246/2022

Asunto: Solicitud toma de agua Paseo tierno Galván.

AL SERVICIO DE PARQUES, JARDINES E INFRAESTRUCTURAS VERDES :

Se solicita por parte de ese Servicio, autorización para la instalación de una toma de agua de 32 mm., de la red de agua potable en el Paseo tierno Galván para el riego por goteo de una parcela de zona verde.

- La toma tendrá características similares (en cuanto a materiales y dimensiones de sus elementos) a las tomas de agua particulares, hasta la parcela de zona verde. Se instalará un acceso al grifo de toma mediante trampillón tal y como se indica en el modelos adjunto.
- El diámetro de la toma será 32 mm. (diámetro exterior).
- Una vez ejecutadas la toma, se facilitara a este Servicio un croquis con los puntos reales de conexión, el trazado diámetro y ubicación final de la toma, para incorporarlos al SIG de redes.
- La conexión se realizará a la tubería de Ø 150 mm. que discurre bajo la acera oeste del Paseo tierno Galván (ver figura 1)


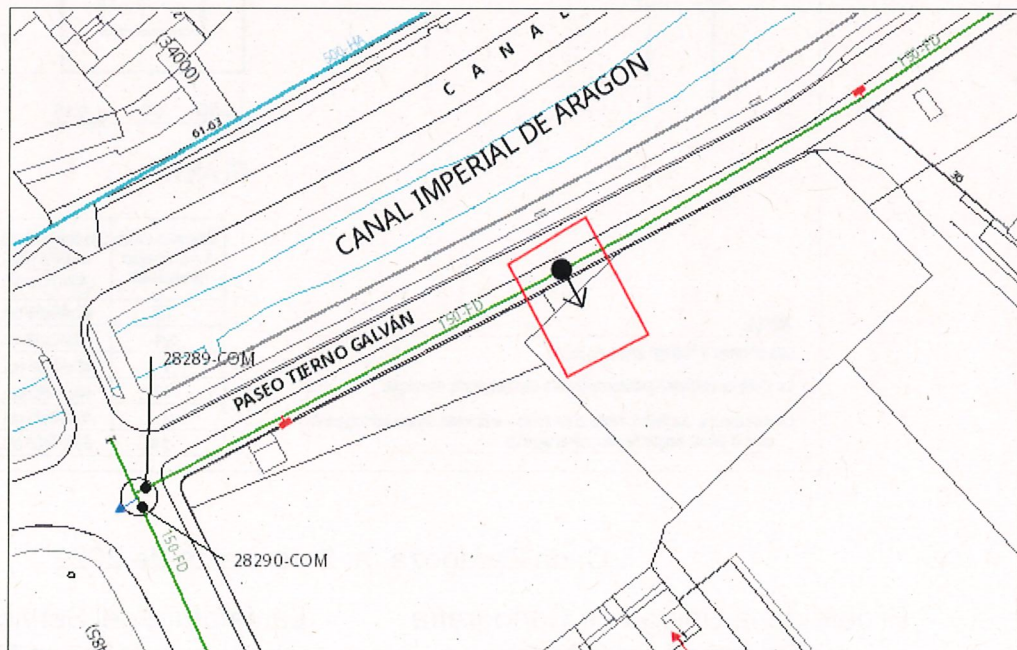


figura 1

- Antes del inicio de cada toma las obras, deberán ponerse en contacto con este Servicio para darles las indicaciones específicas oportunas.

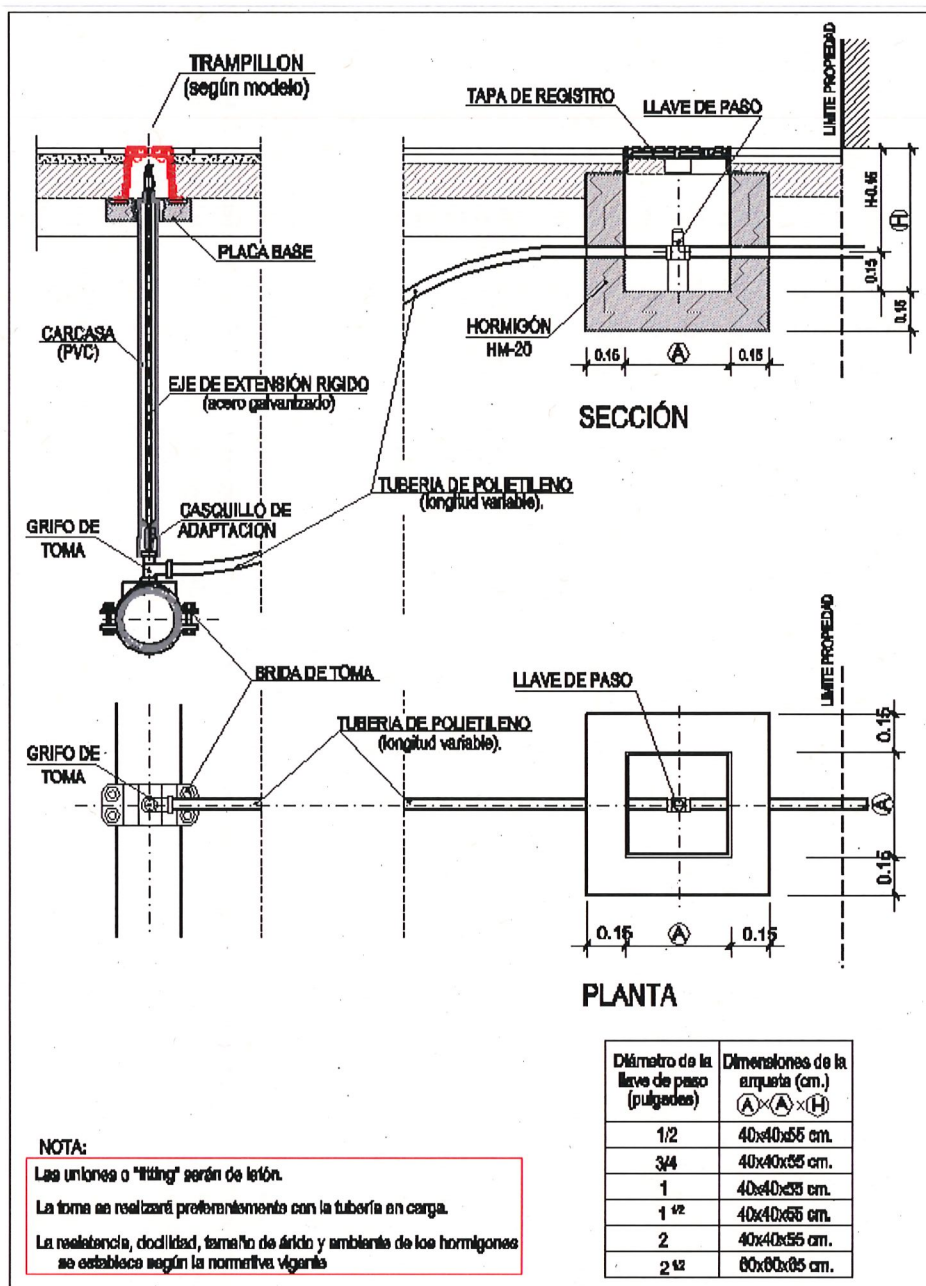

I. C. de Zaragoza, a 2 de marzo de 2022

El Jefe de la Unidad de Cartografía y Explotación de Redes

Fdo. E. Raúl Bello Pérez

La Jefatura del Servicio de Explotación del Agua Potable P. A.

Fdo. Elena Díaz Pérez
Ingeniera de Caminos Canales y Puertos